


Ação de Melhoria do Externato Cooperativo da Benedita

18

Arrumação da Sala 22

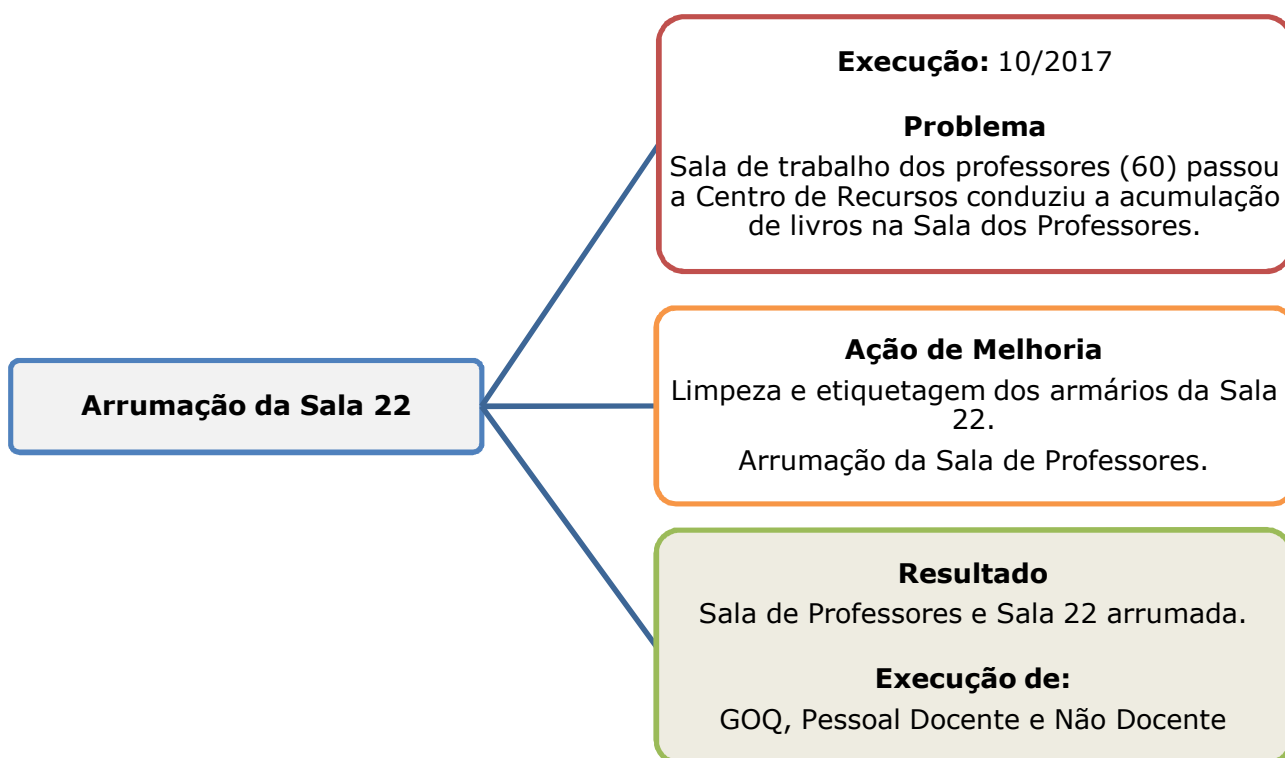

Nota: A medida apresentada exige monitorização permanente.